


380V. - 50HZ.

PE  
S  
I  
R

20S1  
125 A

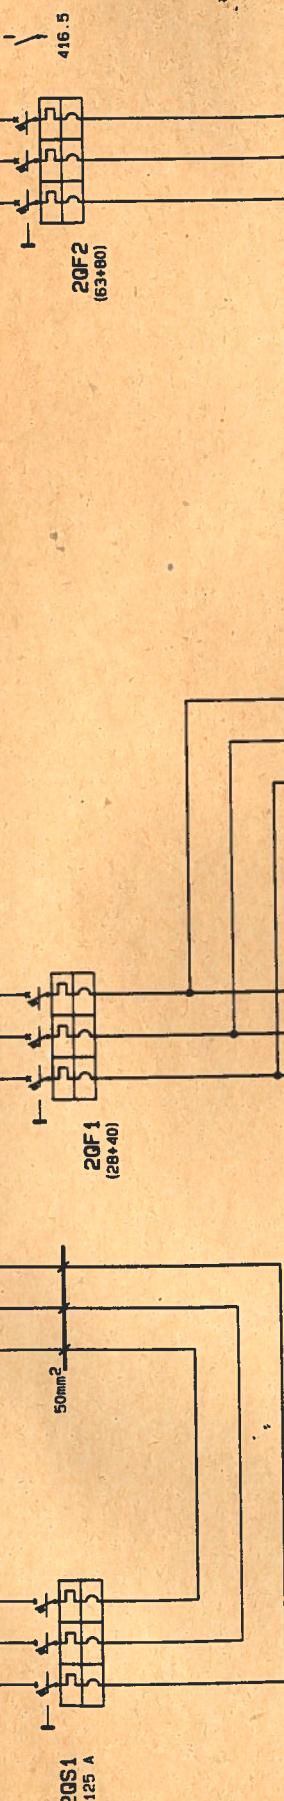

ALIMENTAZIONE  
AZIONAMENTO

Precede Foglio 4A		Main Contractor: SIEMENS S.p.a.	Segue Foglio 11
AUTOMAZIONI	Dis. S.D.A.	DISSEGO N. 436.50.00	Fg. n. 10
VETTORIALE RIFERIMENTO DI COMUNICAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZ. SCRITTA		DATA 28.Gen.1998	CLIENTE F.M.A. PRATOLA SERRA
SDA			Gr. 40000