
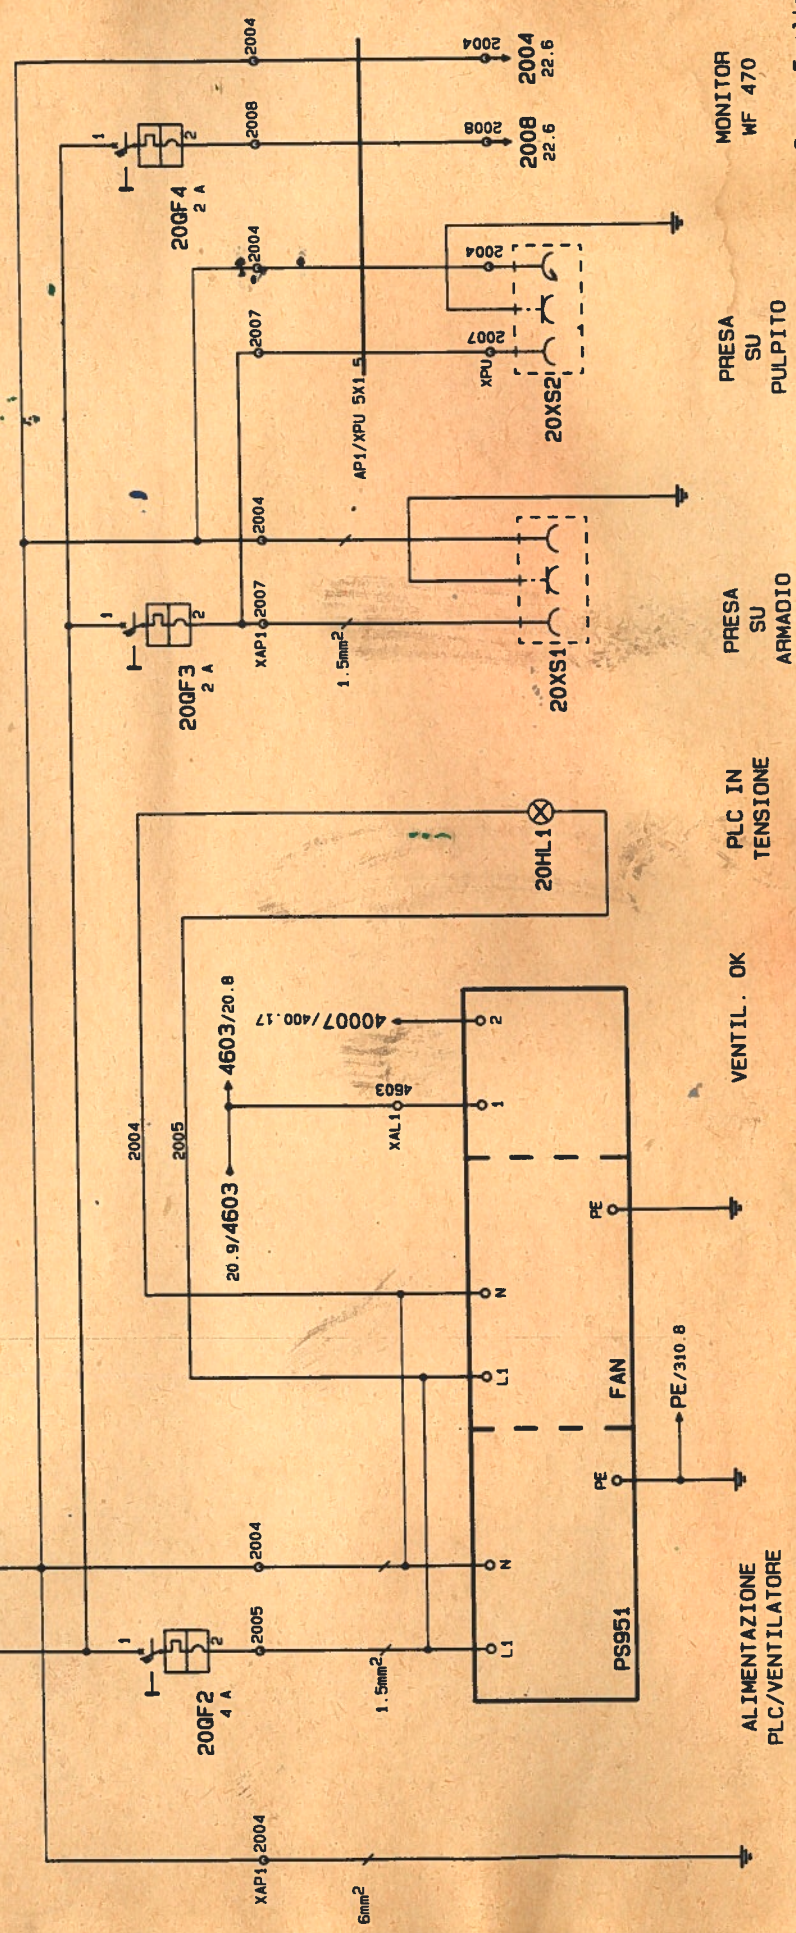


19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10.8/2R2
10.9/2S2
10.9/2T2

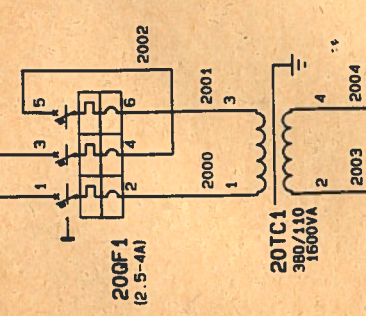

ALIMENTAZIONE PLC/VENTILATORE
VENTIL. OK
PLC IN TENSIONE
PRESA SU ARMADIO
PRESA SU PULPITO
MONITOR WF 470

Precede Foglio 11	Segue Foglio 21
SDA VIETATA LA RIPRODUZIONE O L'USO COMPLETAMENTE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA	1/0190 COMMESSA N. 1/0190 CLIENTE F.M.A. PRATOLA SERRA Gr. 4000
DIS. S.D.A. DATA 28. Gen. 1998	DESCRIZIONE ALIMENTAZIONE PLC PRESE 110V MACCHINA MAGAZZINO INTEROPERAZIONALE BASAMENTO MOTORE
Main Contractor: SIEMENS S.p.A.	
Fig. n. 20 di 4000	

Mod. 11/98