


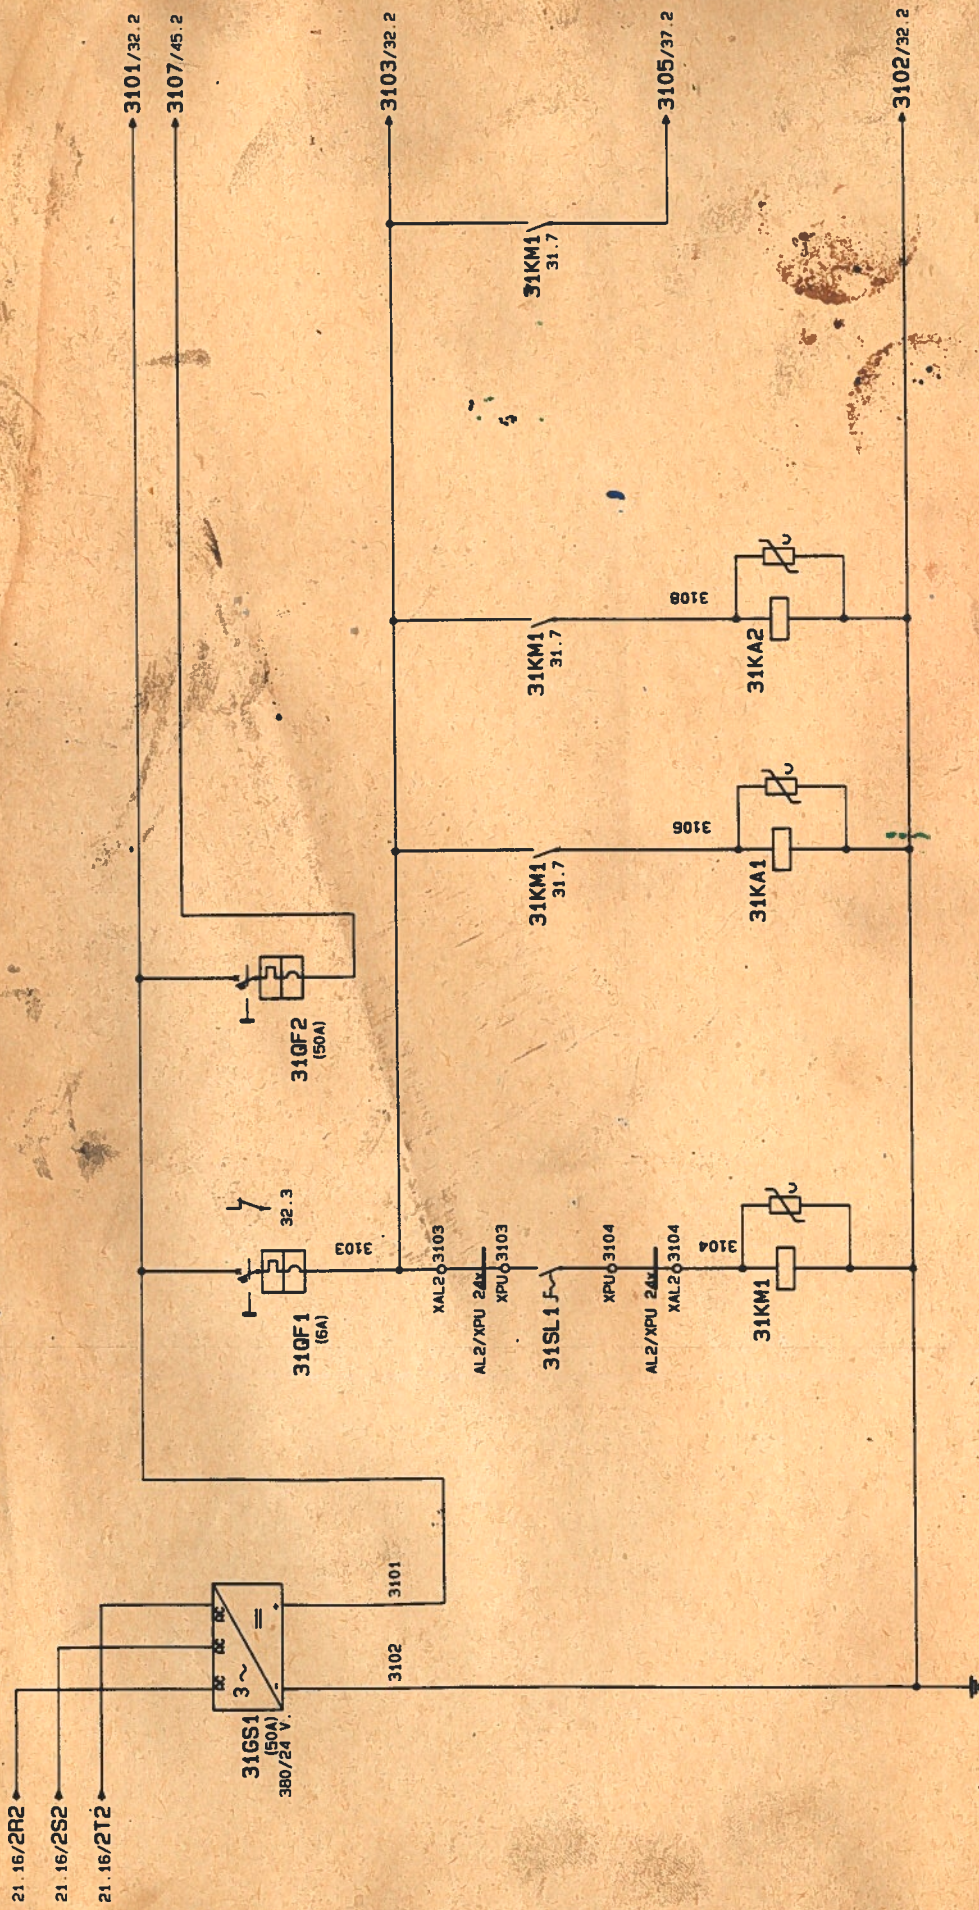

- | | | | |
|-------|-------|-------|--|
| 31.11 | 45.3 | 40.2 | AUX
INSERZIONE
CIRCUITI
AUSILIARI |
| 31.13 | 45.5 | 40.3 | |
| 31.17 | 45.9 | 400.7 | |
| | 46.2 | | |
| | 46.12 | | |

Precede Foglio 22		Main Contractor: SIEMENS S.p.a.		Segue Foglio 32	
AUTOMAZIONI		Dis.		AUTILIARI	
S.D.A.		DISEGNO N.		AUTILIARI	
DATA		436.50.00		MACCHINA	
28. Gen. 1998		STD.		MAGAZZINO INTEROPERAZIONALE	
		12. Set. 1996		BASAMENTO MOTORE	
				DESCRIZIONE	
				CIRCUITO DI MESSA IN	
				TENSIONE	
				CONMESSA N.	
				1/0190	
				CLIENTE	
				F.M.A PRATOLA SERRA	
				Gr.	
				4000	

Modifiche: