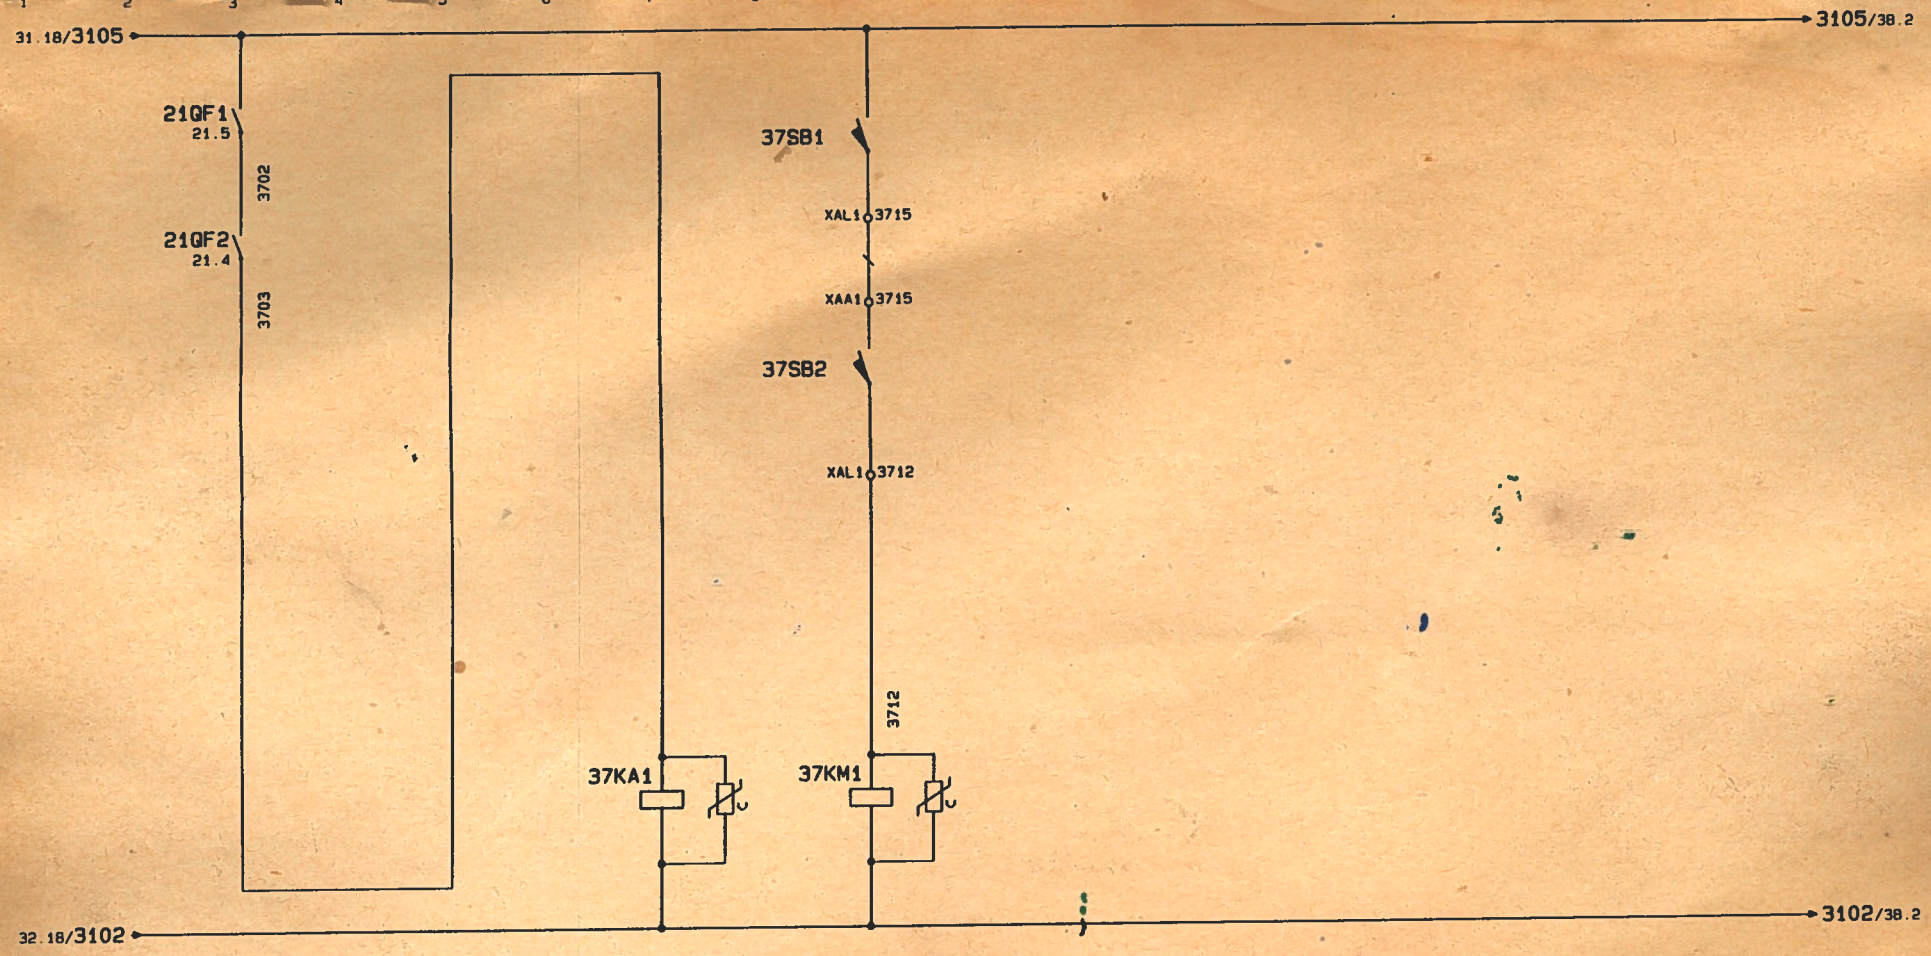

PROTEZIONI CONDIZIONATORI CHIUSE

INSERZIONE CONDIZIONATORE ARMADIO PLC-AZIONAMENTO

Modifiche:

Precede Foglio 32

Main Contractor: SIEMENS S.p.a.

Segue Foglio 38

AUTOMAZIONI S·D·A — VIETATA LA RIPRODUZ. O COMUNICAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZ. SCRITTA	Dis. S.D.A.	DISEGNO N. 436.50.00	MACCHINA	DESCRIZIONE	COMMESSA N. 1/0190	Fg. n. 37
	DATA 28.Gen.1998	STD. 12.Set.1996	MAGAZZINO INTEROPERAZIONALE BASAMENTO MOTORE	CONTROLLO CONDIZIONATORI	CLIENTE F.M.A PRATOLA SERRA Gr.	di 4000