


37.18/3105 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

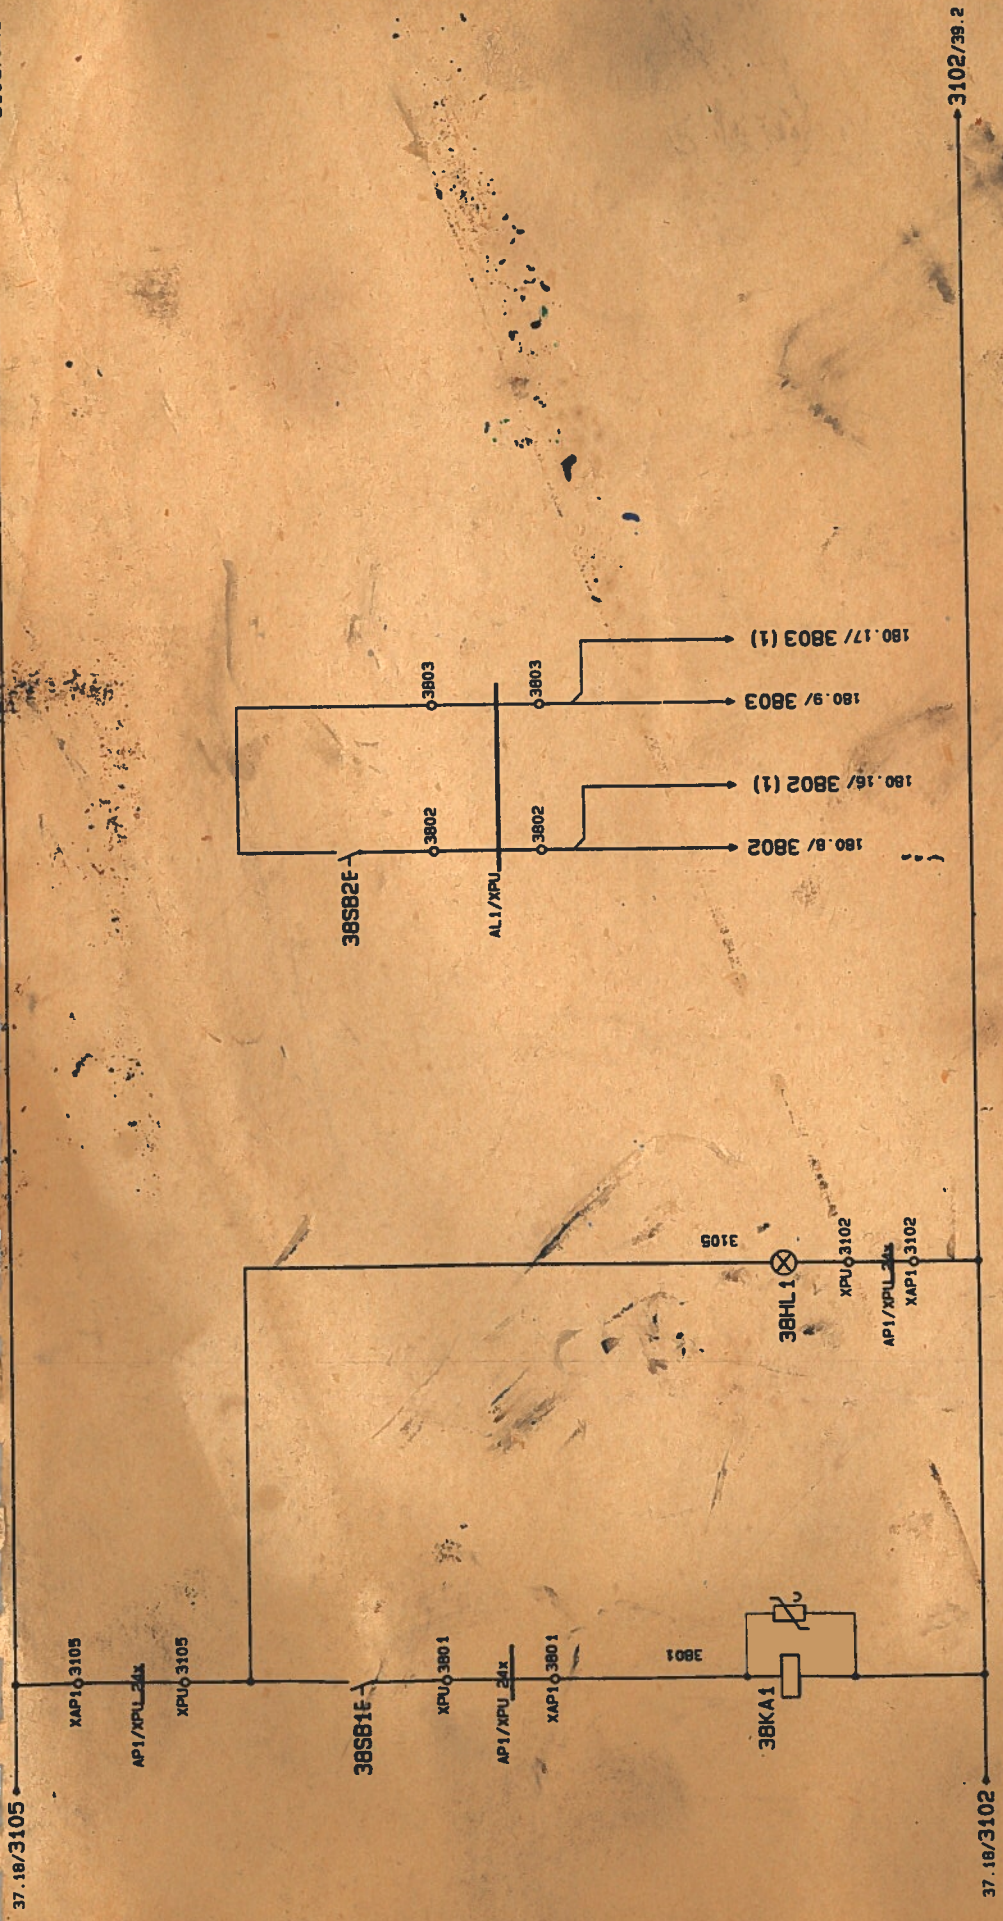

39.4

COMANDO
MESSA IN
SERVIZIO

MACCHINA
IN TENSIONE

RIPRISTINO
PULSANTIERE
EXAT
DA PULPITO

Precede Foglio 37		Main Contractor: SIEMENS S.p.a.		Segue Foglio 39	
	Dis.	Disegno N. 436.50.00 STD.	MACCHINA	COMMESSA N. 1/0190	
	S.D.A.			DESCRIZIONE	
	DATA			CIRCUITO DI MESSA IN SERVIZIO	
29. Gen. 1998		12. Set. 1996		Fg. n. 38	
				d1	
				Gr. 4000	

