


VERIFICA DEL DIAGRAMMA VETTORIALE

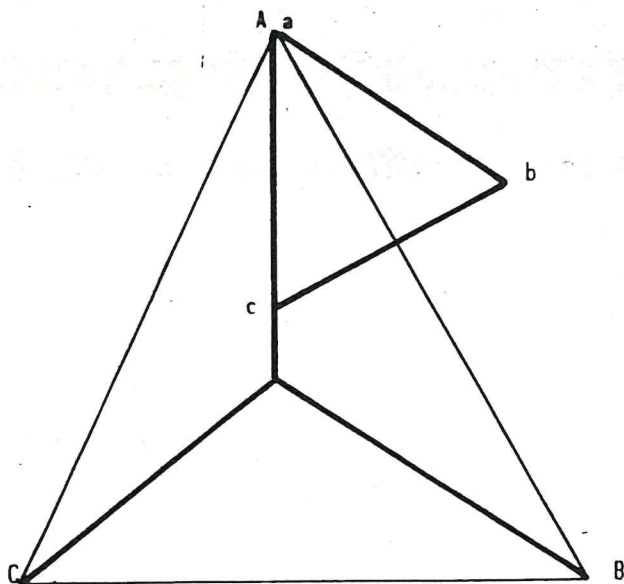

N° 71565-67 ORD 530700/0117h

Indice di gruppo: 11

Cc - Volt 98,2
Bc - Volt 98,2
Cb - Volt 104,0
Bb - Volt 98,2

$Cc < Cb$
 $Cb > Bc$
 $Bb < Cb$
 $Bb = Bc$
 $Cc = Bc$

Snamprogetti
COLLAUDATORE - INSPECTOR
DJ. A. ALAEGI M-40

data

Firma



Officine
Trasformatori
Elettrici SpA

CERTIFICATO DI PROVA

VERIFICA DEL RIVESTIMENTO PROTETTIVO DEL
TRASFORMATORE

Rif. .

Pag. .

CICLO 1A66R DENOMINAZIONE CUES SIGLA COLORE RAL 7010

VERIFICA DELLO SPESORE (METODO UNICHIM 169/1971)

VERIFICA DELL'ADERENZA (NORME DIN 53151-70)

PUNTO DI MISURA	1° mano spessore (micron)	2° mano spessore (micron)	3° mano spessore (micron)	TOTALE (micron)	GT
1				180	0
2				170	0
3				180	0
4				190	0
5				200	0
6				180	0
7				180	0
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
valore garantito				150	1

Esito:

Snamprogetti

COLLAUDATORE - INSPECTOR
d. L. 10/10/81 M-40

ORD 53070 / 01174

Serien°

Data

14/6/85

per il Cliente

per CTF



Officine
Trasformatori
Elettrici SpA

S P M


PROVA DI RIGIDITA' DIELETTRICA

Rif.

Pag.

Norme: C.F.I. 10-1 (1973)

- a) n.6 determinazioni sullo stesso campione prelevato
- b) inizio delle determinazioni appena sono scomparse le bolle d'aria
- c) aumento progressivo e costante della tensione (2 kV/s) fino alla scarica
- d) sfere VDE

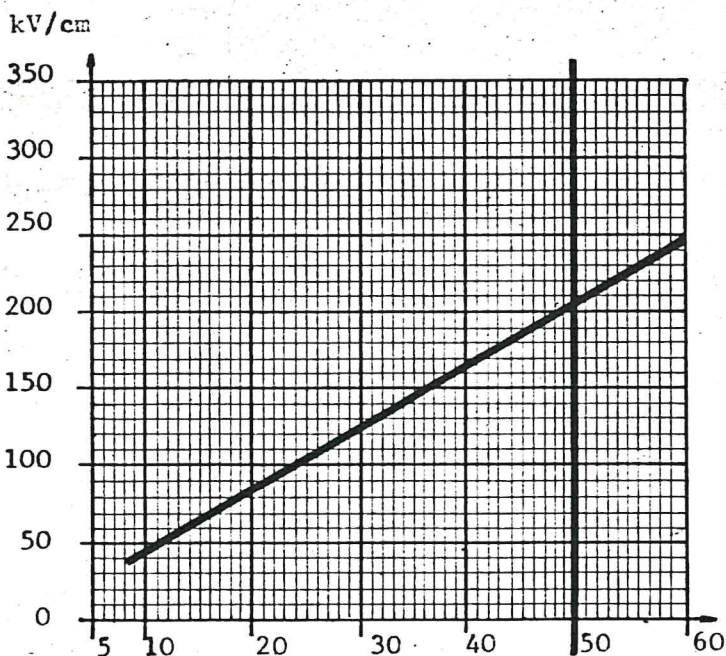

e) distanza sfere = 2 m/m

f) kV di scarica: 45.2

g) kV/cm = C x kV di scarica: 235

h) C = 5,2 (valore in funzione della distanza delle sfere)

dal diagramma:

kV = 56

esito = Favorevole

ASPETTO : ☒ limpido

torbido

fanghi

acqua

particelle carboniose

COLORE: ☒ chiaro

giallo

bruno

scuro

nero

OSSERVAZIONI FINALI:

Snamprogetti
COLLAUDATORE - INSPECTOR
d. L. ALLEGRI M-40

ORD. 530700/01174


Serie n° 71569

Data 14-6-85

Fseguito:

Verificato:

VERIFICA DEL DIAGRAMMA VETTORIALE

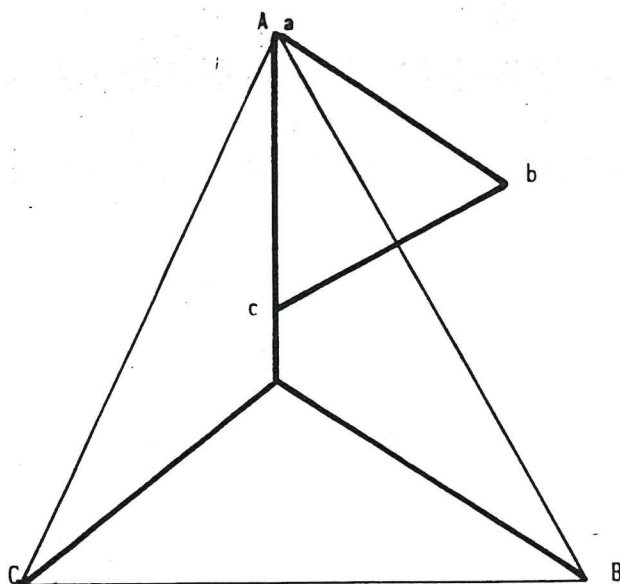

N° 71570

ORD 530700/0117h

Indice di gruppo: 11

Cc	-	Volt	98,2
Bc	-	Volt	98,2
Cb	-	Volt	104,0
Bb	-	Volt	98,2

$Cc < Cb$
$Cb > Bc$
$Bb < Cb$
$Bb = Bc$
$Cc = Bc$

Snamprogetti
COLLAUDATORE - INSPECTOR
D.J. ALAEGRI M-40

data

Firma