

REPRODURRE E COMUNICARE A TUTTI I COMPONENTI DEL PRESENTE DISSEGNO

03/01/2000/0000/0000

STRIB	REV
1	1





2 Aggiornato dopo messa in servizio

DATA	REDAT	CONTR	APPR	REV
5.11.81	210	V		1
12.80	1			


PH=637391

VENTILATORE MOTORE

CAMPO MOTORE

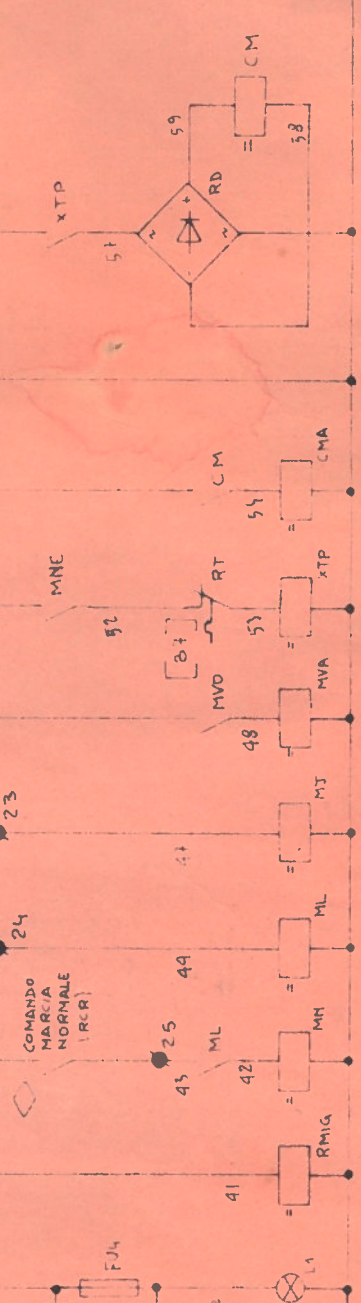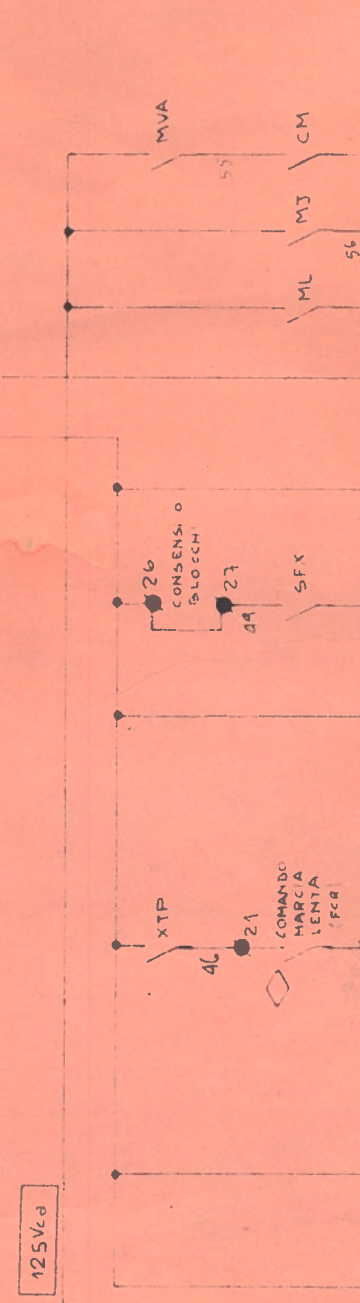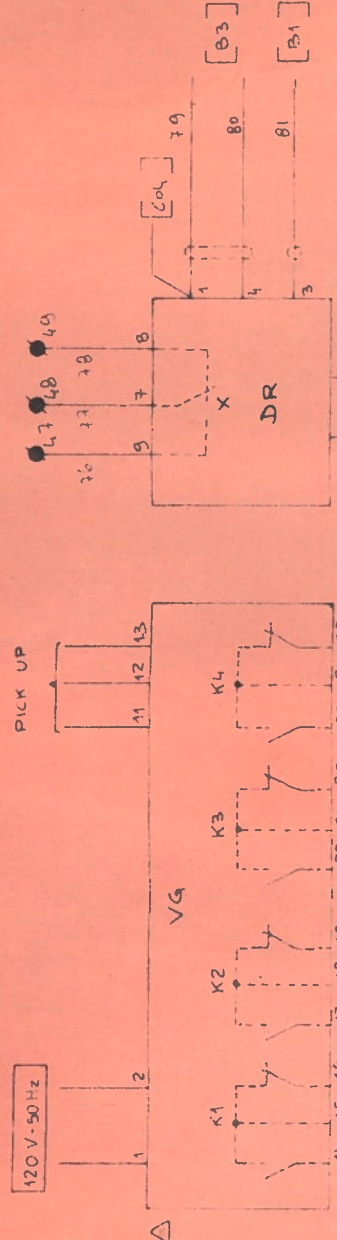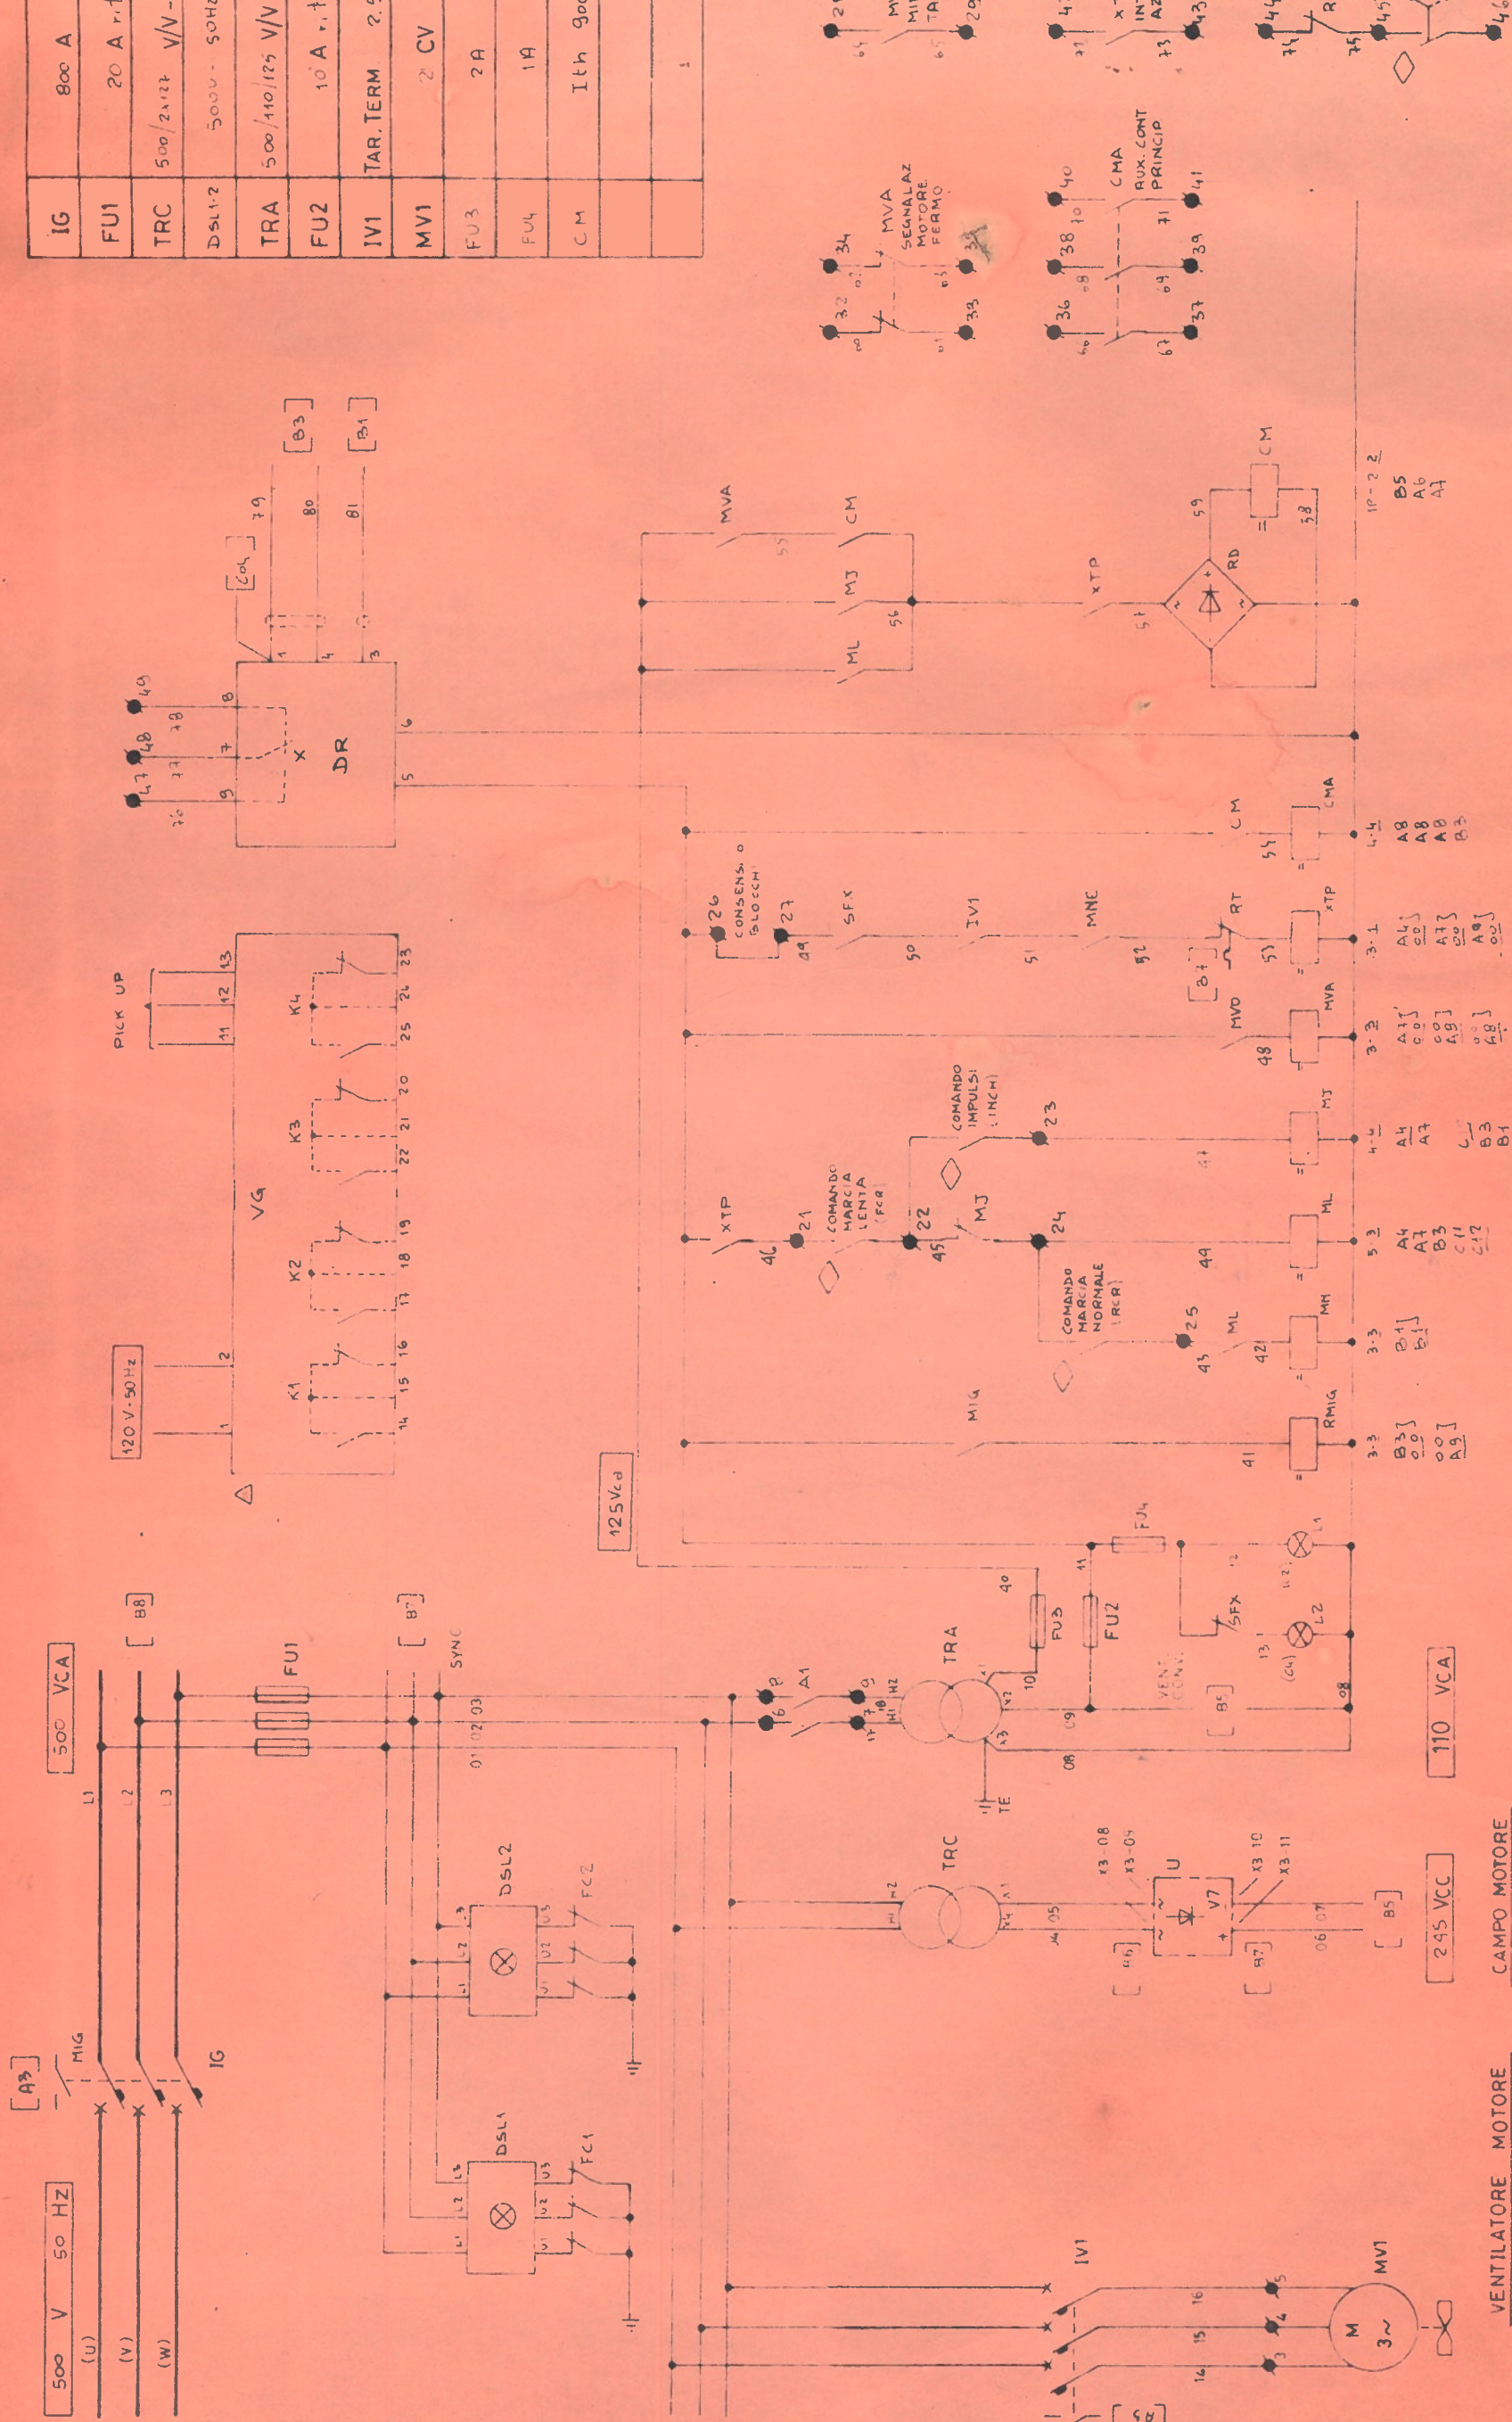

IG	800 A	30 KA
FU1	20 A r.t.	
TRC	500/2x125 V/V-25% 3 KVA	
DSL1-2	500V-50HZ	
TRA	500/110/125 V/V	1 KVA
FU2	10 A r.t.	
IV1	TAR. TERM 2.5 ÷ 4 A	
MV1	2 CV 500 V	
FU3	2 A	
FU4	1 A	
CM	Ith 900 A	
		1

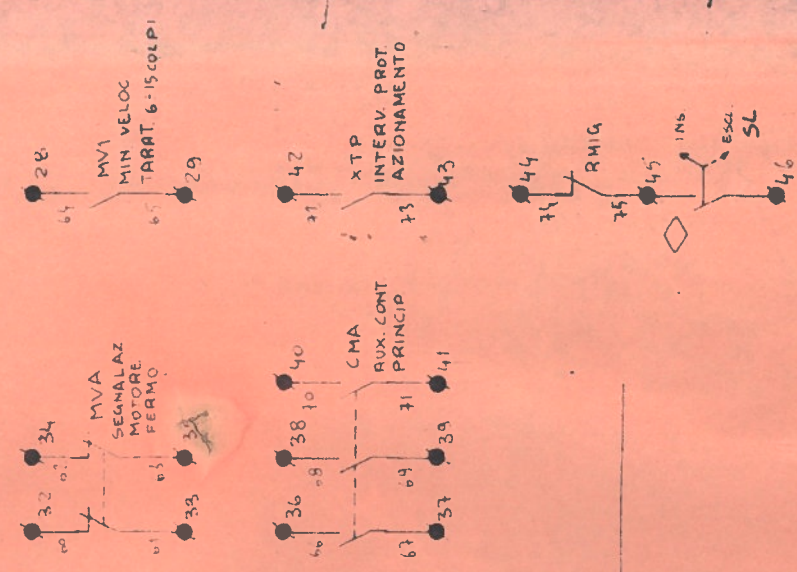

CONTATTI MARCIA

QUX MARCIA

RIPETI RELE VELO

MARCA IOG

MARCA LENTA

MARCA NORMALE

RIPET MIA


INTERV APP IN IOG

Co. 36461253

397QZ01607c

SEQUE F B F A REV 1 2

ALIMENTAZIONI CA. E CIRCUITI COMANDO



DESCRIZIONE	DATA	REDAT	CONTR	APPR
-------------	------	-------	-------	------

DATA	REDAT	CONTR	APPR	REV
------	-------	-------	------	-----