




Date/Time 29/11/2017 12:00:46

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 22/11/2017 10:56:21

Siniat\Formatura\Pompa Caprari 2 - 124\Motore\Punto 1V\103 Mach. spectr. >600

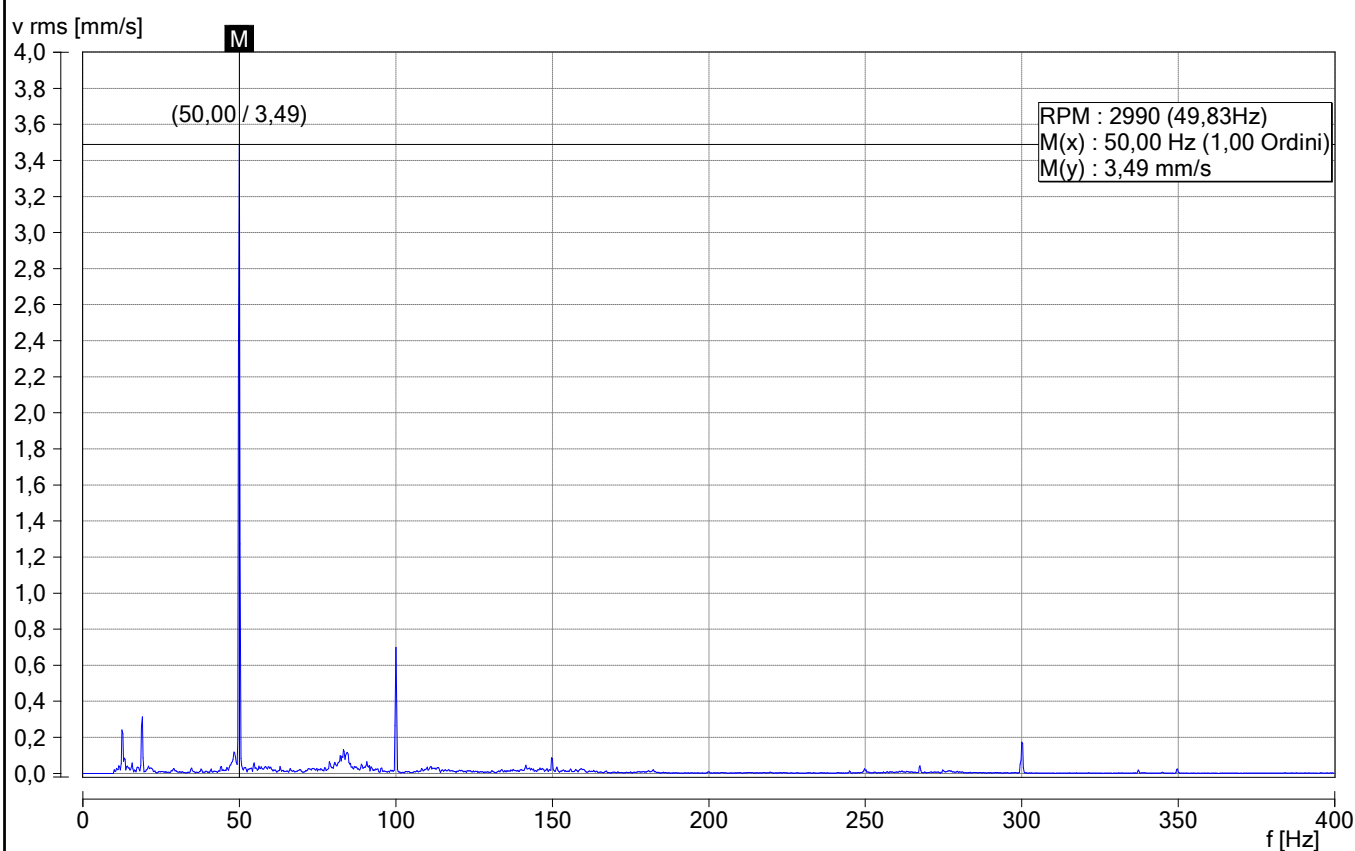

Cursore X [Hz] = 50,00

Principale

Y [mm/s] = 3,49

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM

= 2990

RMS

Y [mm/s] = 3,61

| Data       | Ora      | Evento          | Commento         |
|------------|----------|-----------------|------------------|
| 24/11/2017 | 12:15:47 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 23/11/2017 | 17:15:39 | Misura mancante | Misura mancante. |
| 21/11/2017 | 17:38:41 | Misura mancante | Misura mancante. |



Date/Time

29/11/2017 12:00:46

Page 2 of 2

| Canale # | A      |          |
|----------|--------|----------|
|          | X [Hz] | Y [mm/s] |
| 1        | 50,00  | 3,49     |
| 2        | 100,00 | 0,70     |
| 3        | 19,00  | 0,31     |
| 4        | 12,50  | 0,24     |
| 5        | 300,00 | 0,17     |
| 6        | 83,25  | 0,13     |
| 7        | 48,25  | 0,12     |
| 8        | 84,50  | 0,12     |
| 9        | 82,25  | 0,10     |
| 10       | 82,75  | 0,10     |