




Date/Time 29/11/2017 15:11:06

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 03/11/2016 14:01:04 , 20/07/2017 08:45:44 , 21/09/2017 08:32:20 , 21/11/2017 14:32:17

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 1 - 84\Ventilatore\Punto 4 RV\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

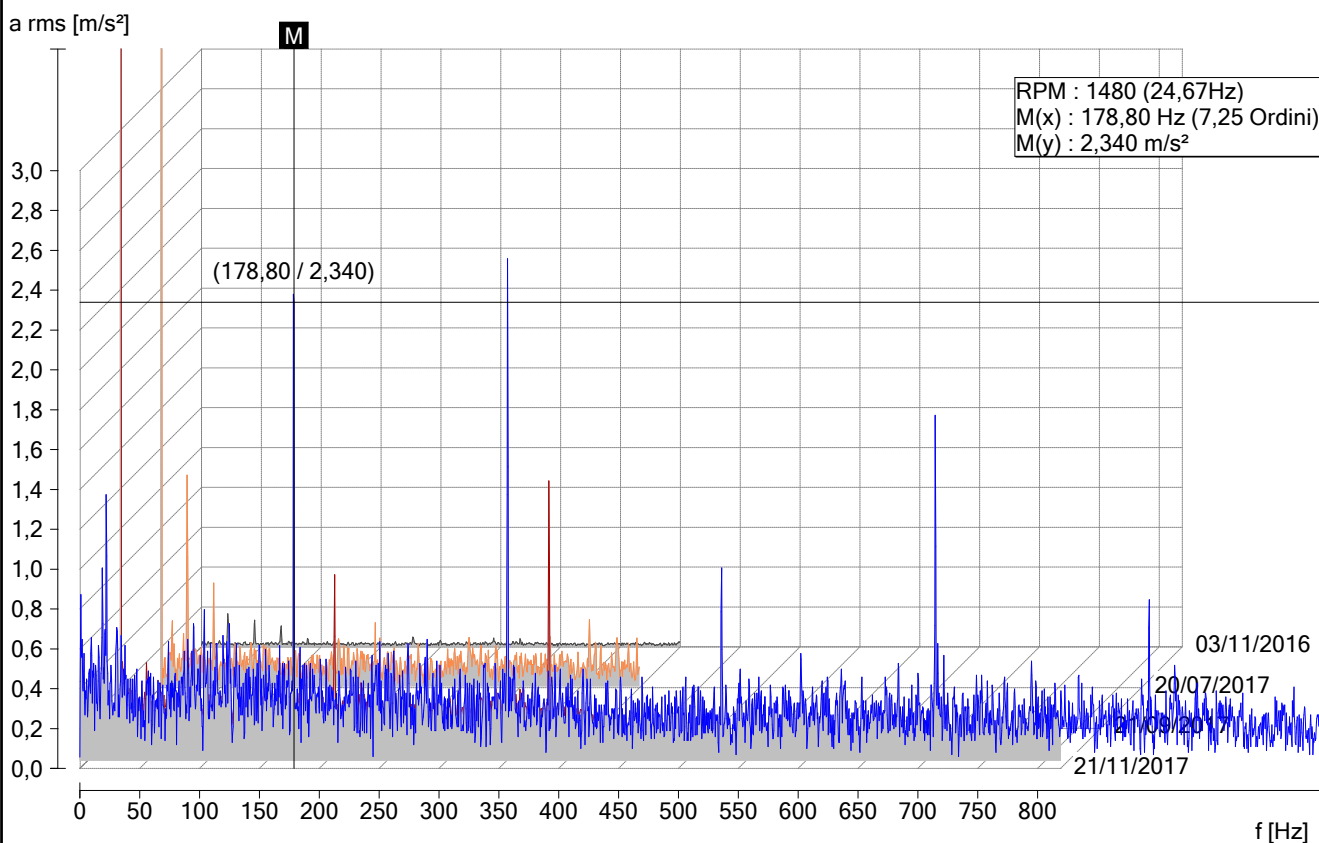

Cursore Principale	X [Hz]	= 178,80	(76,12) BPFO 6316 (SKF)
	Y [m/s ²]	= 2,340	(121,21) BPFI 6316 (SKF)
	X [Hz]	= Non Attivo	(102,27) RPF 6316 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(9,52) FTF 6316 (SKF)
		= 1480	(88,43) BPFO 6319 (SKF)
			(133,57) BPFI 6319 (SKF)
			(116,25) RPF 6319 (SKF)
			(9,82) FTF 6319 (SKF)
			(187,91) BPFO 22213CC (SKF)
			(256,09) BPFI 22213CC (SKF)



Date/Time

29/11/2017 15:11:07

Page 2 of 2

(154,91) RPF 22213CC (SKF)
(10,43) FTF 22213CC (SKF)
(187,84) BPFO 22220E (SKF)
(256,16) BPFI 22220E (SKF)
(154,56) RPF 22220E (SKF)
(10,43) FTF 22220E (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/11/2017	17:56:37	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1320, nuovo rif. 1480.
21/11/2017	17:54:01	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1484, nuovo rif. 1320.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.