




Data e ora della misurazione02/11/2016 10:27:55 ,20/07/2017 09:59:12 ,21/09/2017 09:06:02 ,21/11/2017 15:16:38

Siniat\Jet Zone\Ventilatore 3 - 39\Ventilatore\Punto 3 RV\103 Mach. spectr. >600

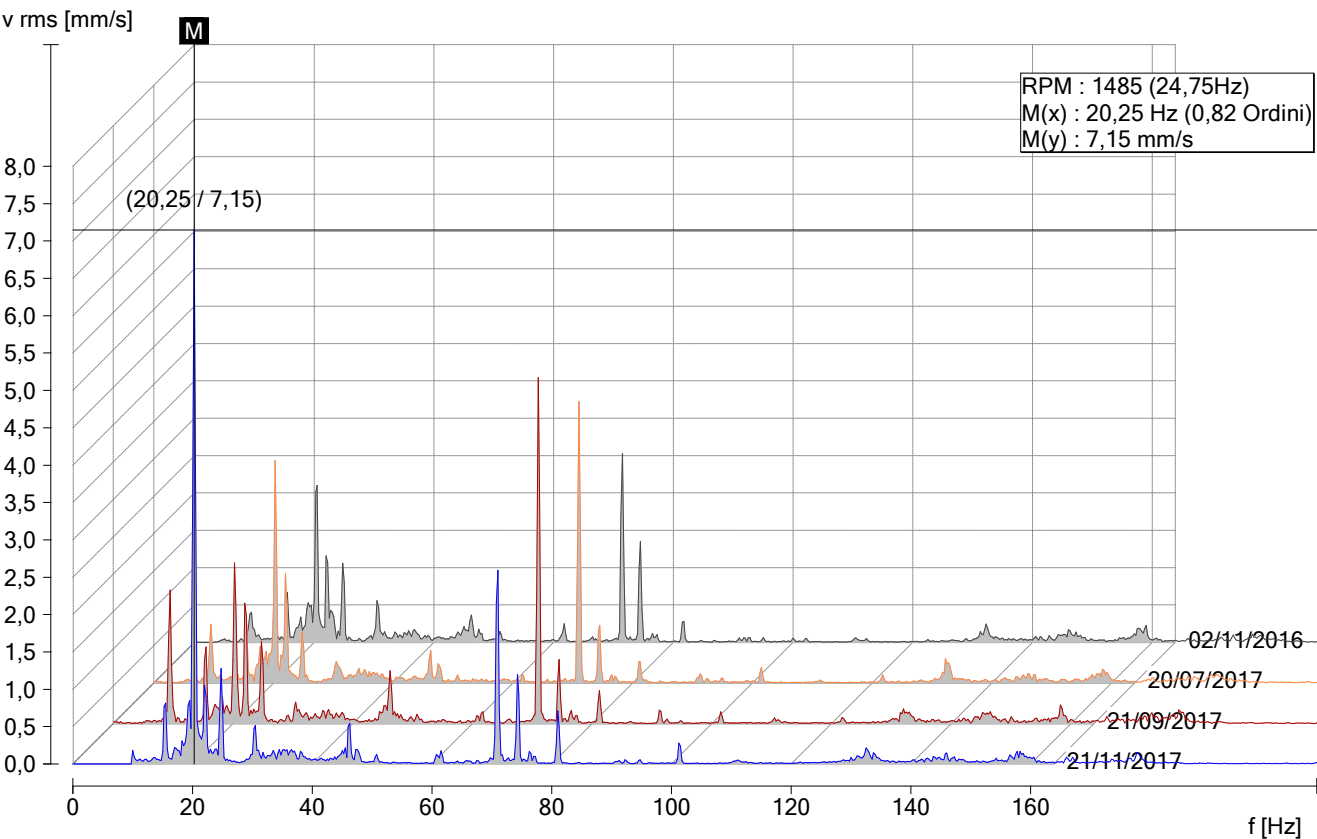

Cursore Principale	X [Hz]	= 20,25	(100,78) BPFO 6212 (SKF)
	Y [mm/s]	= 7,15	(146,72) BPFI 6212 (SKF)
	X [Hz]	= Non Attivo	(128,70) RPF 6212 (SKF)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(10,07) FTF 6212 (SKF)
		= 1485	(76,01) BPFO 6313 (SKF)
			(121,99) BPFI 6313 (SKF)
			(100,78) RPF 6313 (SKF)
			(9,50) FTF 6313 (SKF)
			(188,55) BPFO 22213CC (SKF)
			(256,95) BPFI 22213CC (SKF)
			(155,43) RPF 22213CC (SKF)



Date/Time 29/11/2017 14:15:00

Page 2 of 2

(10,47) FTF 22213CC (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/11/2017	18:16:02	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1215, nuovo rif. 1485.
21/11/2017	18:15:40	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1215.
21/11/2017	18:13:16	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1475, nuovo rif. 1485.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.