




Date/Time 29/11/2017 15:14:10

Page 1 of 1

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 1 - 84\Ventilatore\Punto 4 RV\107 Overall accel. >120

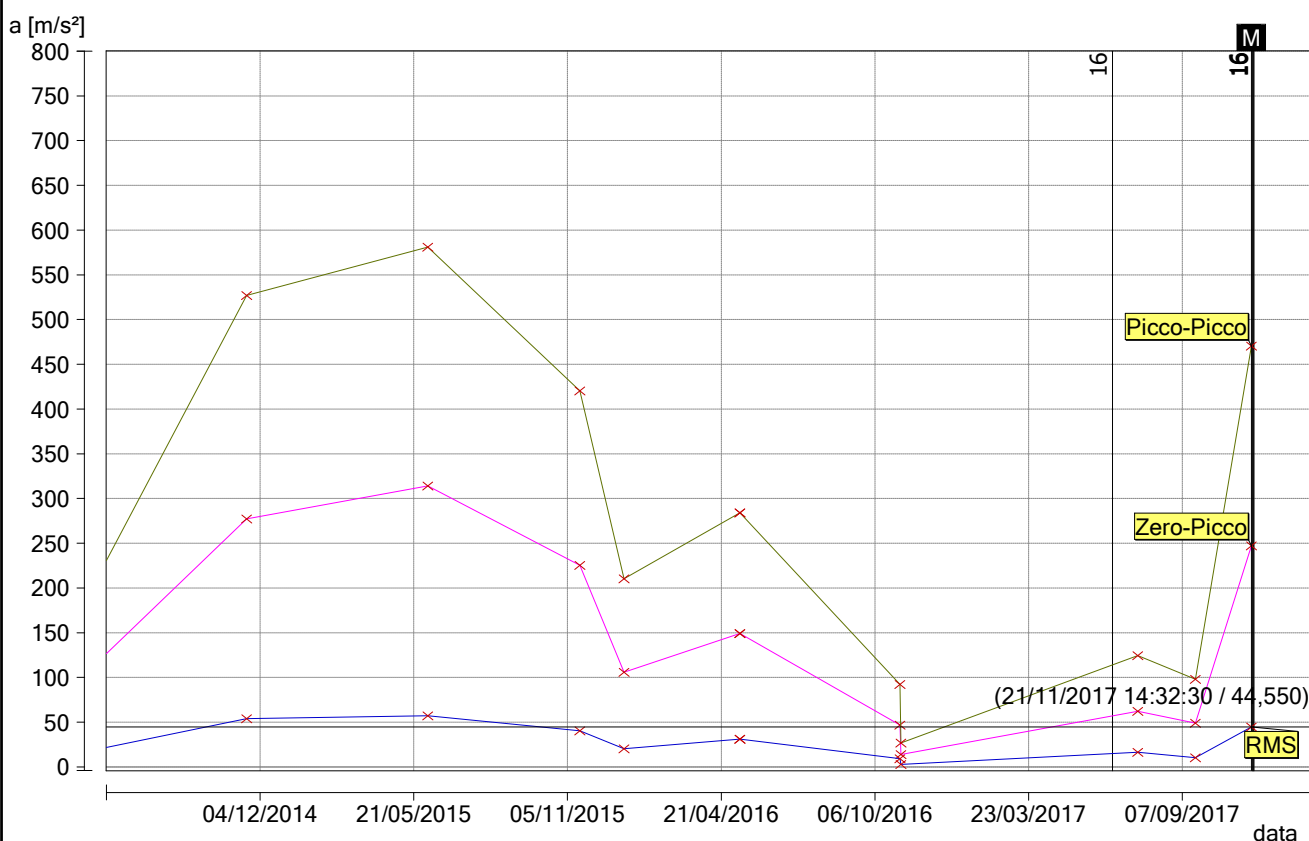

Cursore Principale	X []	= 21/11/2017 14:32:30	Macchina	Ventilatore
	Y [m/s ²]	= 44,550	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	Potenza:	110 kW
			Velocità	1484 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.