




Date/Time 30/03/2021 15:02:02

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 24/03/2021 10:59:04

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

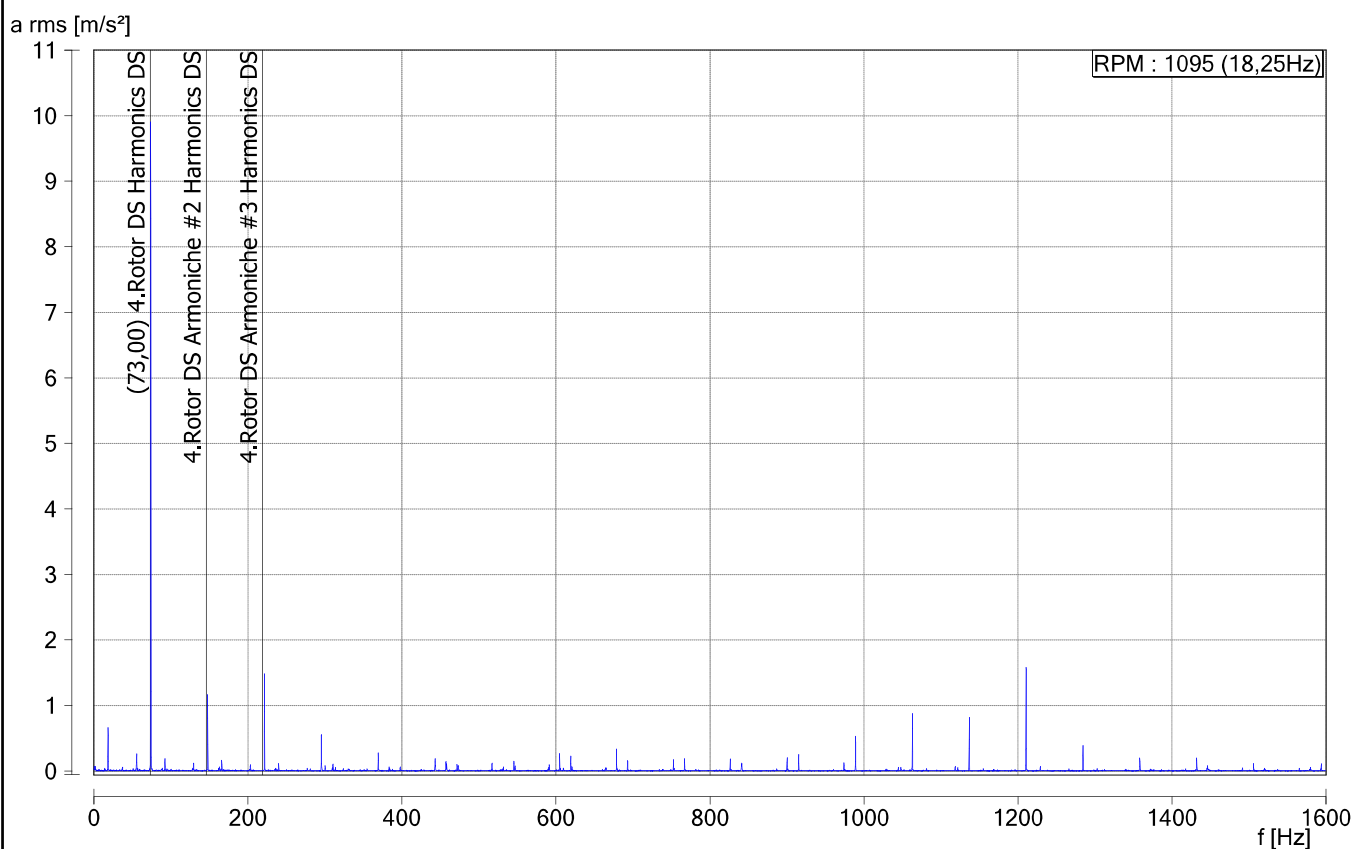

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (73,00) 4.Rotor DS Harmonics DS

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1485

RMS Y [m/s²] = 10,39

Data	Ora	Evento	Commento
30/03/2021	15:01:13	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1095.
25/03/2021	13:41:48	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:22	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.



23/03/2021	13:38:35	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:23	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:12	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:15	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:04	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:20	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	73,75	9,903
2	1210,50	1,579
3	221,50	1,485
4	147,75	1,166
5	1063,00	0,880
6	1136,75	0,818
7	18,25	0,662
8	295,50	0,555
9	989,00	0,533
10	1284,50	0,388